



Environment Industrial Institute co. Ltd.

공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)08732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0527

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	양천구민체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 목동동로 87		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 덕 수		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 성 식		검 사 원	송 영 현
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2016. 12. 07.

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-		▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.	
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일 산 화 탄 소	25 ppm			
이 산 화 탄 소	1000 ppm			
폼 알 데 하 이 드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			


위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2016년 12월 14일

(주)푸른환경산업연구소



* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 에어로빅실	18.5 ℃	-
		2F 헬스장	19.7 ℃	-
		3F 탁구장	20.4 ℃	-
상대습도	-	B1F 에어로빅실	45.9 %	-
		2F 헬스장	39.8 %	-
		3F 탁구장	38.6 %	-
조 도	-	B1F 에어로빅실	1279.0 Lux	-
		2F 헬스장	984.0 Lux	-
		3F 탁구장	873.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 에어로빅실	46.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 헬스장	38.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		3F 탁구장	50.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 에어로빅실	1.3 ppm	적합
		2F 헬스장	0.8 ppm	적합
		3F 탁구장	0.7 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	B1F 에어로빅실	780.0 ppm	적합
		2F 헬스장	712.0 ppm	적합
		3F 탁구장	853.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 에어로빅실	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 헬스장	53.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		3F 탁구장	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2016 년 12월 14일

(주)푸른환경산업연구소

** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음


실내공기질 점검 측정사진

양천구민체육센터



푸른 환경 산업 연구소

측정 사진

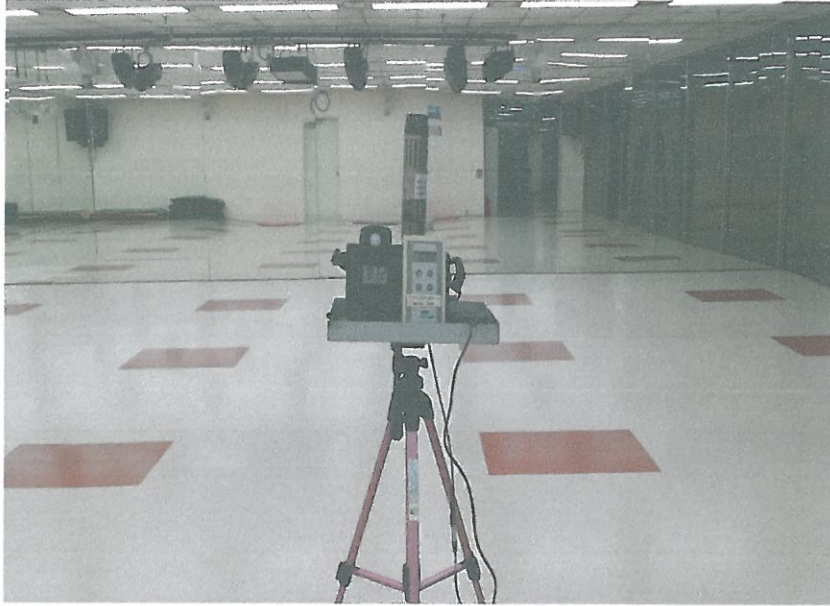

B1F - 에어로빅실



2F- 헬스장



3F- 탁구장