



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEI-20184-0335호
시행일자 2018. 09. 20.
수신 양천구민 문화체육센터 귀하
참조 김성식님
제목 실내공기질검사 측정결과 통보 건


1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전화 : (02)583-0203~4(대) / 팩스 : (02)583-4674 / 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

실내공기질 시험성적서

① 시료채취일자	2018.09.13.	실내공기질 시험성적서	③ 시설명칭	실내체육시설
② 시료분석기간	2018.09.13.~ 2018.09.20.		④ 규모	

측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)	양천구민 문화체육센터	측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑥ 소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87		⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦ 의뢰자	김성식		⑩ 대표자	김홍기	
			⑪ 시료채취·분석자	채취자	권순호	
				분석책임자	진선욱	

⑫ 측정(채취)지점		⑬ 실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속 (m/sec)
1지점	B1F 다목적실	26.1	56.4	1019.0	0.01
2지점	1F 문화실	26.3	54.7	1019.0	0.01
3지점	2F 대체육관	26.9	59.9	1019.0	0.01

⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	39.4	37.2	40.7	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.4	0.5	0.5	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	600.0	598.0	700.0	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	820	760	800	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항	
⑯ 검사결과 종합의견	허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2018년 09 월 20 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


실내공기질 점검 측정사진

양천구민문화체육센터




푸른환경산업연구소


측 정 사 진

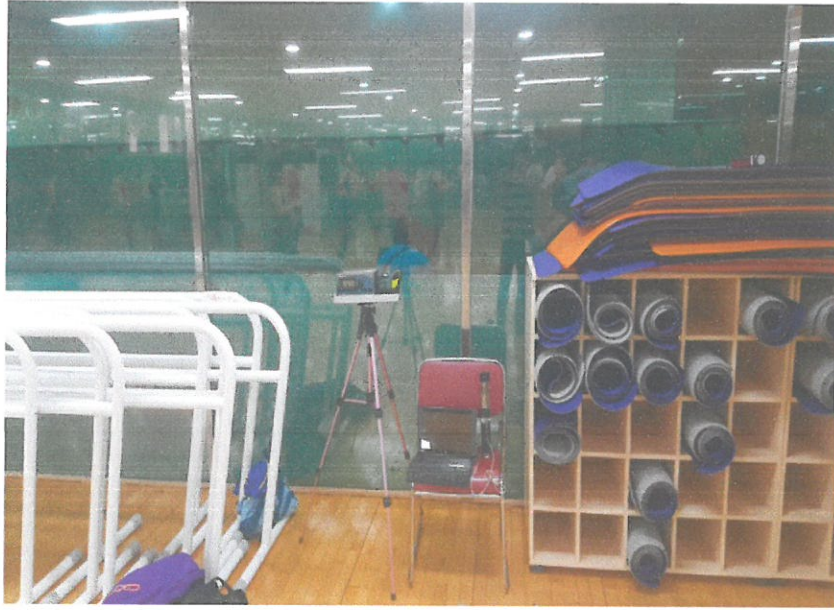

B1F 다목적실

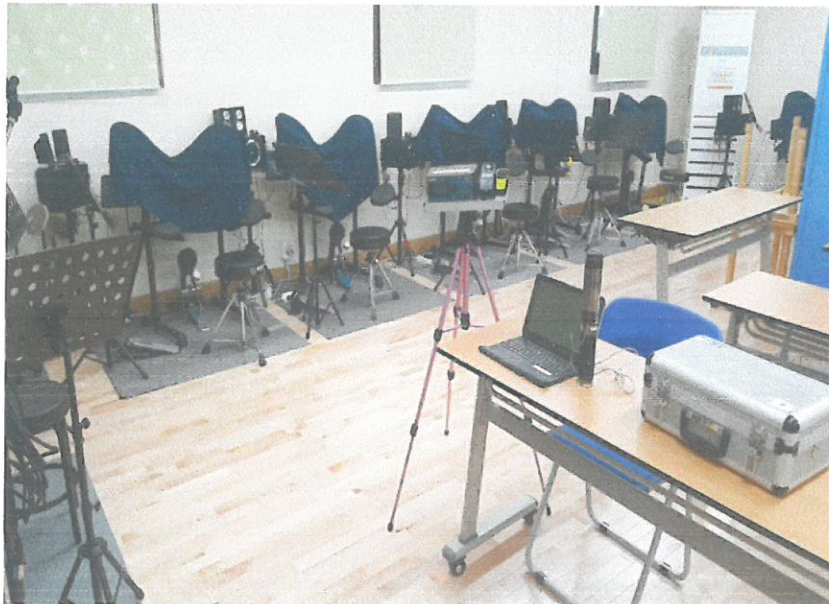

1F 문화실

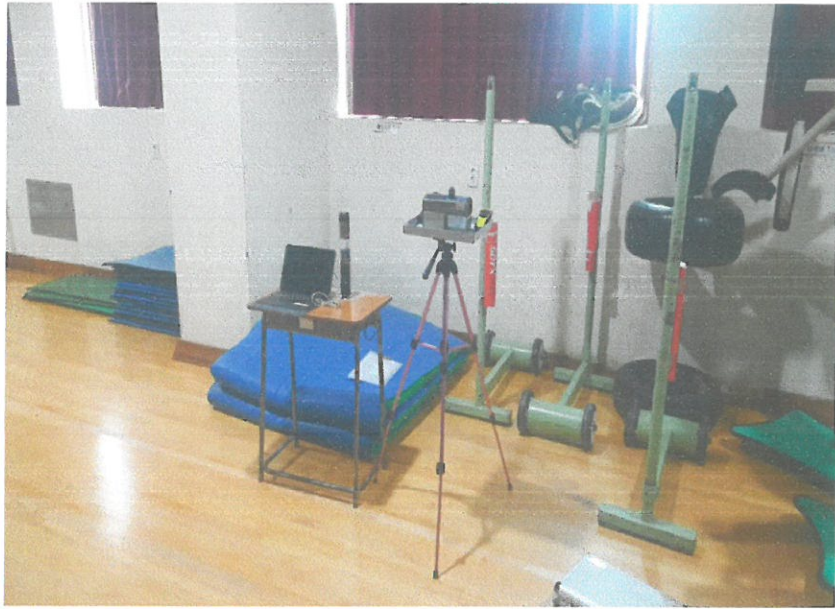

2F 대체육관